


Annexe I


EMPLACEMENT DES AVERTISSEURS DE FUMÉE

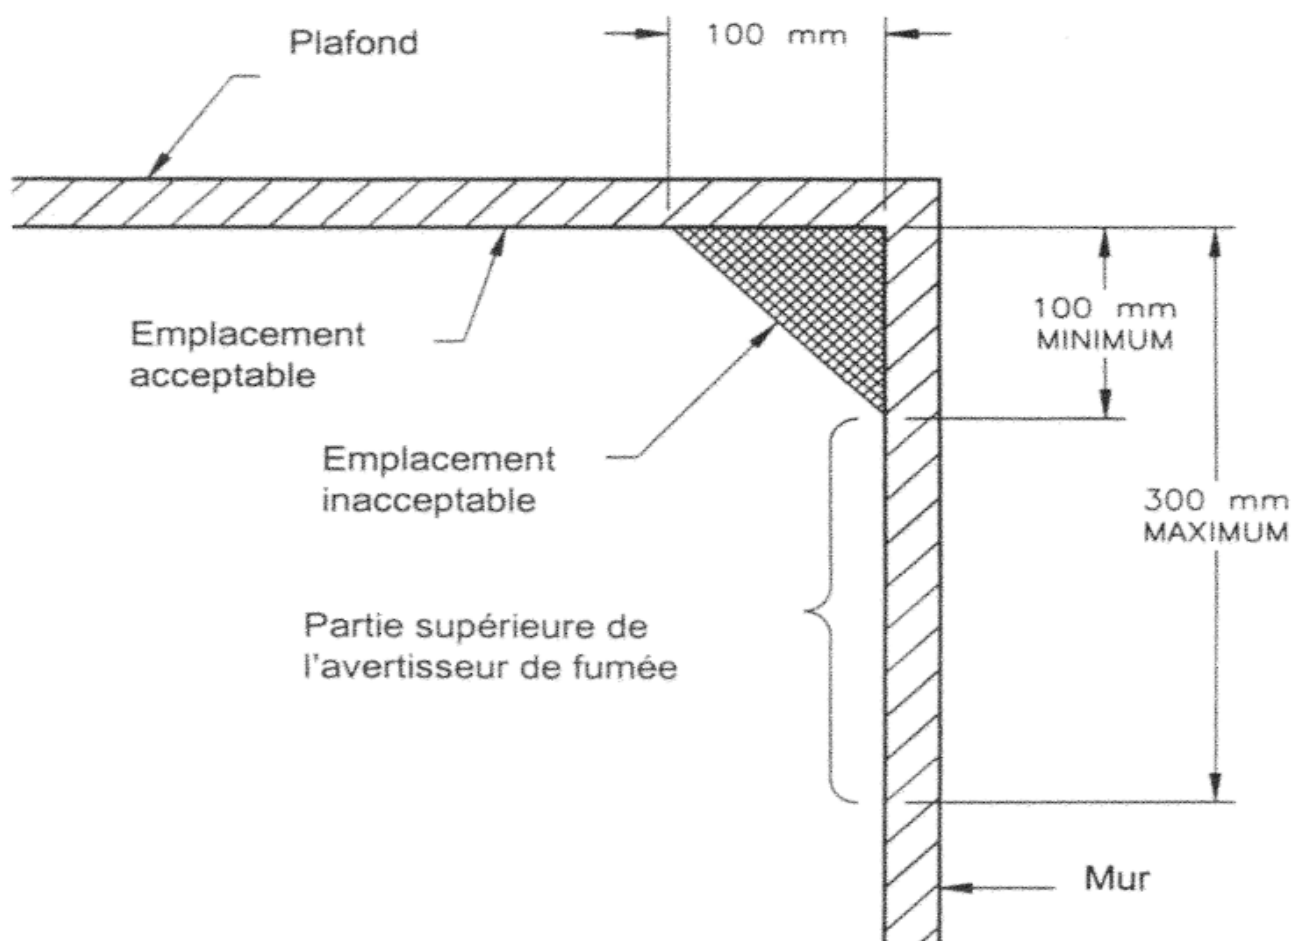

Note : Les mesures indiquées sont les plus proches de l'extrémité de l'avertisseur de fumée.

Annexe II

PLAFONDS EN PENTE

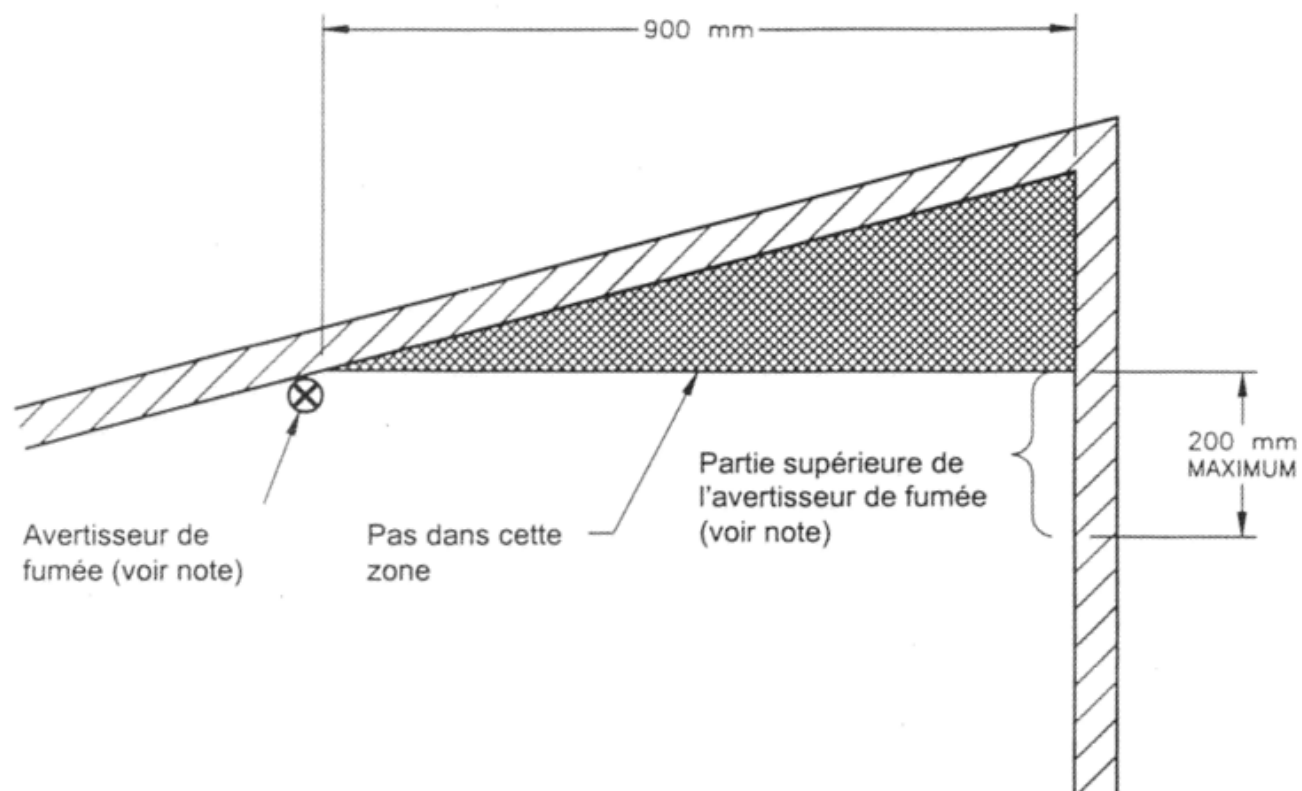

Note : Les avertisseurs de fumée peuvent être installés au plafond ou sur le mur.

Annexe III

PLAFONDS À POUTRES APPARENTES

